

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление
федеральной противопожарной службы № 18 МЧС России"**

Архангельское шоссе, 68, г. Северодвинск Архангельской области, 164500
Телефон/факс: (8184) 50-46-83; fps18@sufps18.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ул. Кооперативная, д. 13, г. Мирный Архангельской области, 164170
Телефон: (81834) 5-12-25; ogpnmirnij@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 "Сказка"
города Мирного Архангельской области (сокращенное наименование – МКДОУ № 9); ОГРН
1122920000170 от 3 февраля 2012 г.; ИНН/КПП 2925005790 / 292501001; Юридический и
почтовый адрес: 164170, Архангельская область, город Мирный, улица Степанченко, д. 14
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, ФИО (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела ФГПН, заместителя главного
государственного инспектора Специального управления ФПС № 18 МЧС России по пожарному
надзору Комисарука Ильи Владимировича от 31 января 2020 года № 4

в период с 26 февраля 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; 02 марта 2020 г. с 09 час. 45
мин. до 10 час. 00 мин., проведена внеплановая проверка исполнения ранее выданного
предписания от 29.06.2018 № 29/1/1 со сроком исполнения 20.01.2020,

государственным инспектором Специального управления ФПС № 18 МЧС России по пожарному
надзору Сергеевой Анной Юрьевной,

в отношении правообладателя объекта защиты: муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 9 "Сказка" города Мирного Архангельской области
(сокращенное наименование – МКДОУ № 9) на объекте защиты, расположенном по адресу:
Архангельская обл, г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 4а (здание детского сада)
наименование объекта и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: Семушина Юлия Николаевна, заведующий МКДОУ
№ 9

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен ии (указ только при вып)
----------	---	---	---	---

1		3	4	5
1.	Второй эвакуационный выход из комплекса помещений 1-го этажа: спортивный зал и групповая ячейка, выполнен через тамбур, в котором оборудован кабинет.	пункт 33 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 (далее – ППР в РФ); пункты 4.1, 6.9, 6.12 и 6.17 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНИП 21-01-97)	01.08.2021	
2.	Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из групповых ячеек 2-го этажа (основные помещения № 1, 8, 10, 20, 24, 25, 31, 32 в техническом паспорте от 29.09.2008г.)	пункт 33 ППР в РФ; пункты 4.1 и 6.12* СНИП 21-01-97*	01.08.2021	
3.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности: вторые эвакуационные выходы из помещений ячеек групп 2-го этажа (основные помещения № 33, 53 в техническом паспорте от 29.09.2008) выполнены непосредственно на неэксплуатируемую кровлю одноэтажной части здания (перехода между зданиями), а затем на наружную металлическую лестницу. Кровля перехода (участок кровли) специально не оборудована для эвакуации.	пункт 33 ППР в РФ; пункт 6.24* СНИП 21-01-97*	01.08.2021	
4.	Ширина дверных проемов вторых эвакуационных выходов из помещений ячеек групп 2-го этажа (основные помещения № 33, 53 в тех. паспорте от 29.09.2008) в свету составляет менее 1,2 м (число эвакуирующихся из группы более 15 человек).	пункт 33 ППР в РФ; пункты 4.3 и 6.16 СНИП 21-01-97*	01.08.2021	
5.	Уклон наружной металлической лестницы (выполнена с кровли одноэтажного перехода между зданиями), являющейся эвакуационной из помещений ячеек групп 2-го этажа (основные помещения № 33, 53 в тех. паспорте от 29.09.2008) составляет более 1:1. Ступени выполнены навесными, нахлест одной ступени над другой заужает нормативную ширину	пункт 33 ППР в РФ; пункты 5.2.12 – 5.2.16 СП 1.13130.2009; пункты 6.30* и 6.31 СНИП 21-01-97*; пункт 4.2 ГОСТ Р 53254-2009	01.08.2021	

	критических проступей ступеней фактически менее 250 мм.			
6.	Система внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает нормативный расход воды – по результатам испытаний расход воды на пожаротушение составляет 1,0 л/с, что недостаточно для целей пожаротушения.	Пункт 55 ППР в РФ; пункт 6.1 таблицы 1* СНиП 2.04.01-85*	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

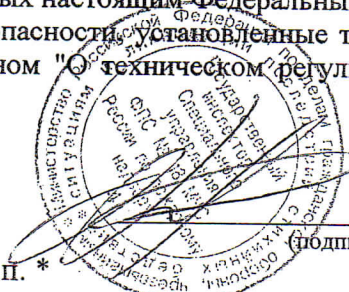
- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.


Государственный инспектор Специального
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
управления ФПС № 18 МЧС России по
по пожарному надзору)
пожарному надзору Сергеева А.Ю.

" _____ " _____ 20 _____ г.

Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

 (подпись)
М.Л.П. *


(должность, фамилия, инициалы)
заведующий МКДОУ № 9

" 02 " марта 2020 г.